



KATOWICE - UL. DROZDÓW - ZB2


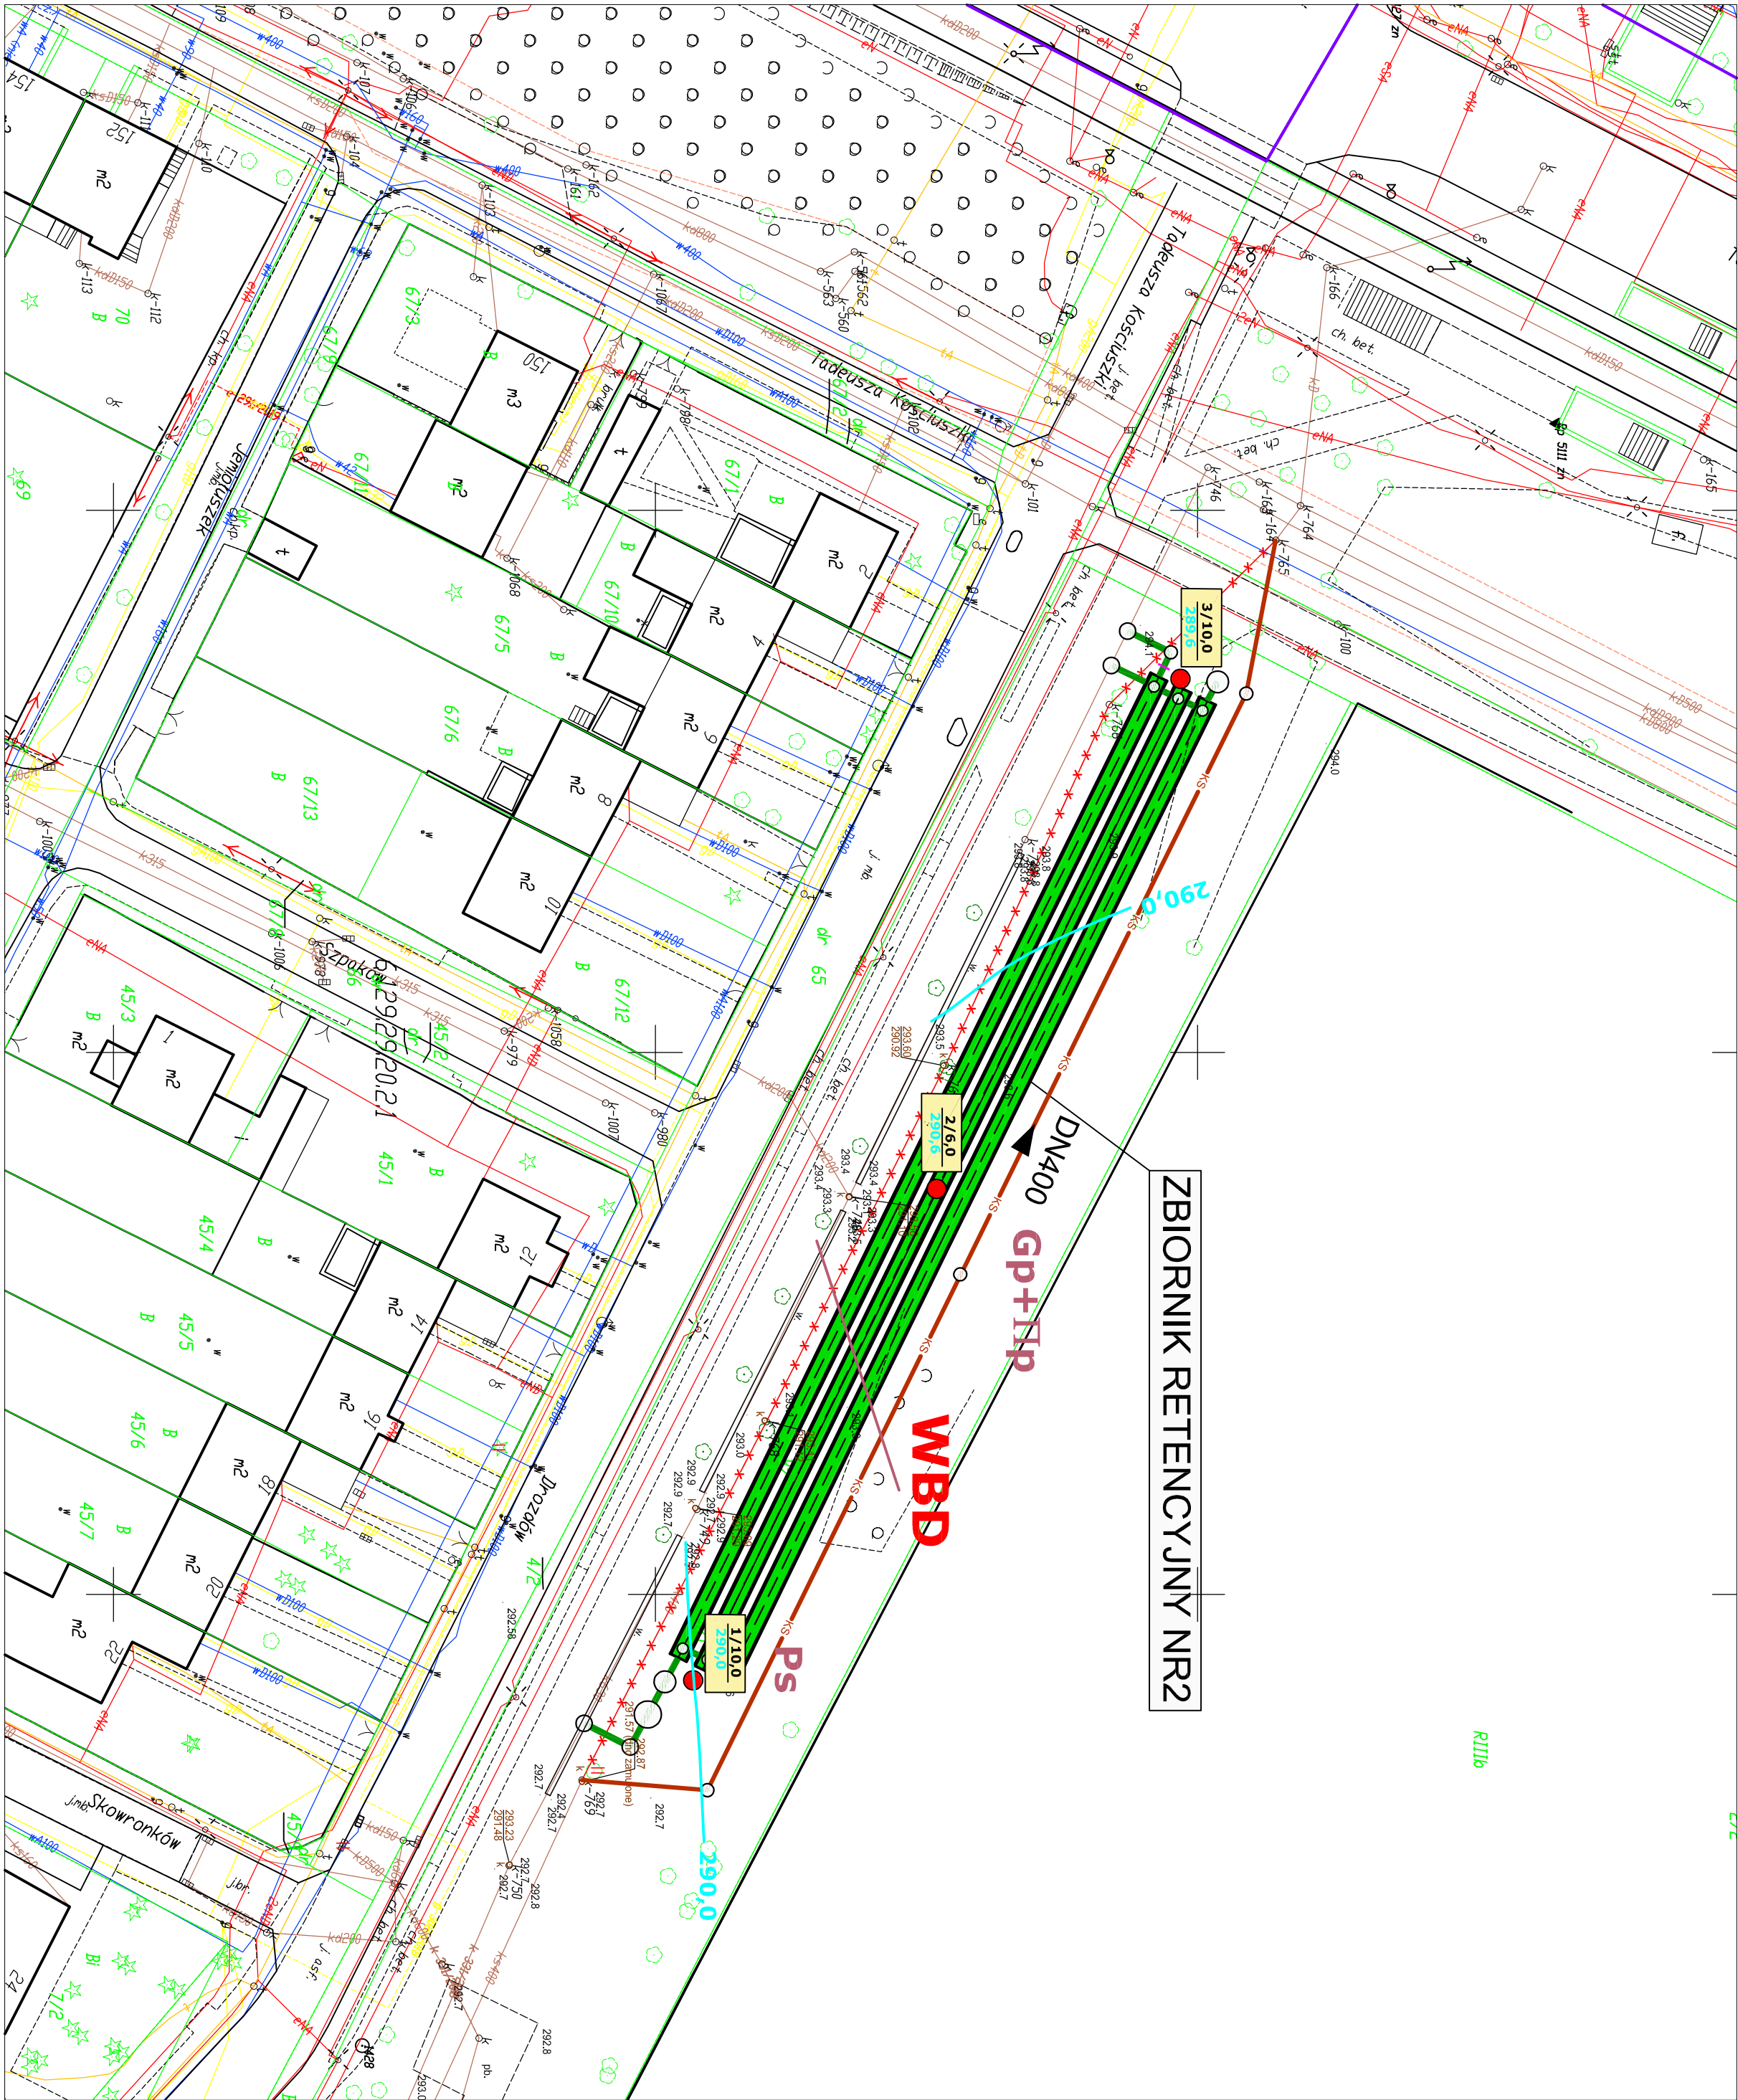


1:500




LEGENDA:

OBIEKTY PROJEKTOWANE:



ISTNIEJĄCE UZBROJENIE:



Warunki budowlane:

Gp+IIP, Ps warunki budowlane: dobre  
WBD warunki budowlane: dobre

Inwestor	Katowicka Infrastruktura Wodociągowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.		
Wykonawca	Global Geologia M. Konopka, P. Rogowski s.c. Biskupice 115, 32-020 Wieliczka		
Temat	DOKUMENTACJA GEOLOGICZNO - INŻYNIERSKA w celu określenia warunków geologiczno - inżynierskich dla zadania- Budowa zbiornika retencyjnego wód opadowych w rejonie ul. Drozdów i Kosciuszki w Katowicach.		
Tytuł rysunku:	Mapa warunków budowlanych w poziomie posadowienia na głębokości 1,4 m.		
Data	Maj 2020	Nr uprawnień:	Nr załącznika:
Skala	1:500	inż. Kinga Krawczyk	11.1